

# Installation and Wiring Manual Manuel pour l'Installation et le Câblage

## T4

Ventilation Control System – 20/40/60 minute timer

Système de contrôle de ventilation – minuterie de 20/40/60 minutes


Product # / n° du produit: 415519

### Operation modes of the T4

The Greentek T4 is compatible with Greentek Fresh Air Appliance models. This control activates the system on maximum ventilation for either 20, 40 or 60 minutes depending on your selection, it then returns to the predetermined setting. To cancel this operation, simply press the button until the LED light turns off.

### Modes de fonctionnement du T4

Le T4 de Greentek est compatible avec les appareils d'air frais de Greentek. Cette minuterie fait fonctionner le système en ventilation maximale pour 20, 40 ou 60 minutes. Il retourne ensuite à son réglage prédéterminé. L'opération peut être annulée en poussant le bouton jusqu'à ce que le voyant DEL s'éteigne.

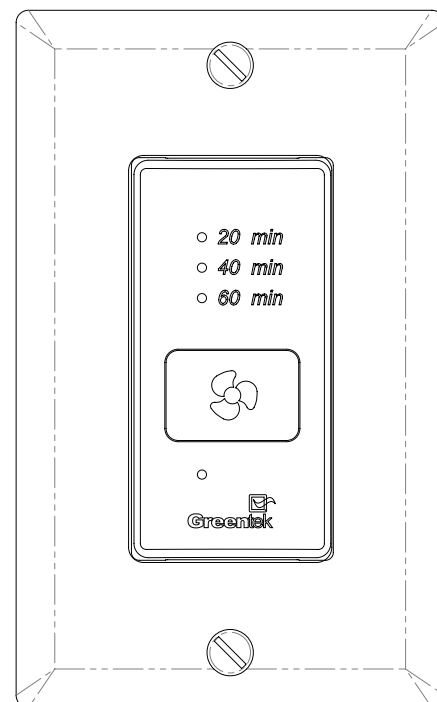

### Operation of the T4

Press the button to activate the Maximum Ventilation for a given time. Indicator lights are next to the selected time. Press once to operate for 20 minutes (corresponding LED is lit). Press twice to operate for 40 minutes (corresponding LED is lit). Press three times to operate for 60 minutes (corresponding LED is lit). Press a fourth time to cancel. The LED lights "count down" indicating how much time is left, rounding up to the nearest 20 minutes.

### Fonctionnement du T4

Appuyez sur le bouton pour activer la ventilation maximale pendant un temps donné. Les voyants lumineux sont à côté de l'heure de sélection. Appuyez une fois pour fonctionner pendant 20 minutes (la DEL correspondante est allumée). Appuyez deux fois pour fonctionner pendant 40 minutes (la DEL correspondante est allumée). Appuyez trois fois pour fonctionner pendant 60 minutes (la DEL correspondante est allumée). Appuyez une quatrième fois pour annuler. La DEL s'allume "compte à rebours" indiquant le temps restant, arrondi aux 20 minutes les plus proches.


## Wiring of the T4

Insert the stripped end of the wire into the terminal connection, located on of the Fresh Air Appliance cabinet near the power cord, marked D-, D+ and ↓. Using a pen-type screwdriver, tighten the screws. Run the wires to the T4. Insert the stripped end of the wired into the electrical connection marked D-, D+ and ↓. Using a pen-type screwdriver, tighten the screws. Multiple T4 can be connected in parallel. This allows every room to have a T4 if required.

## Câblage du T4

Insérer l'extrémité dénudée des fils dans les raccordement des bornes D-, D+ and ↓ situées sur le cabinet de l'appareil d'air frais, à proximité du cordon d'alimentation. Serrer les vis à l'aide d'un stylo-tournevis. Acheminer les fils jusqu'à la minuterie T4. Insérer l'extrémité dénudée des fils dans les raccordement des bornes D-, D+ and ↓. Serrer les vis à l'aide d'un stylo-tournevis.

## RTS4

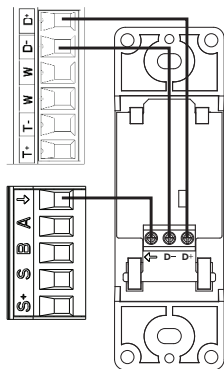


## Installation of the T4

Screw the control mounting plate to the box then screw the cover over the mounting plate.

## Installation du T4

Visser la plaque de montage à la boîte électrique puis visser le couverc à la plaque de montage.

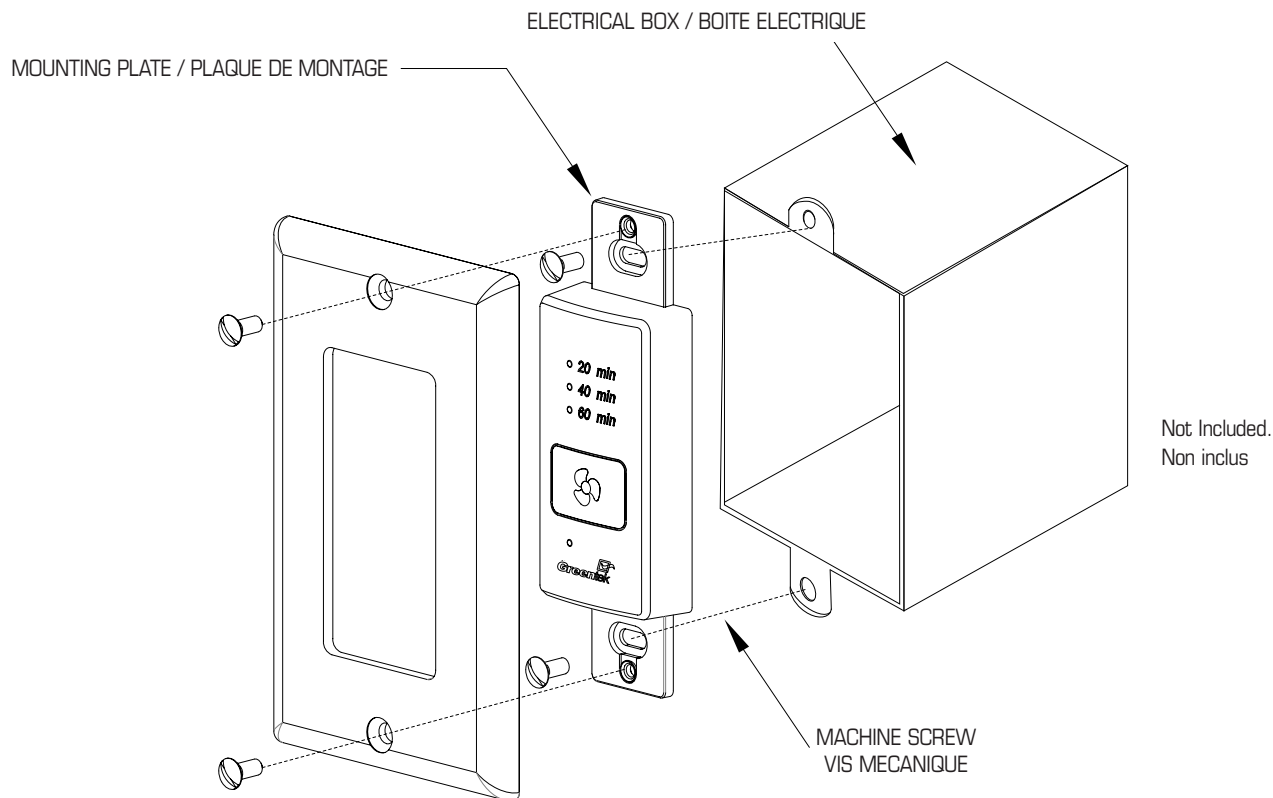

Canada 50 Kanalfakt Way • Bouctouche, NB E4S 3M5 • 1.888.724.5211 • www.greentek.ca

Greentek reserves the right to modify, at any time and without notice, any or all of its products' features, designs, components and specifications to maintain their technological leadership position.  
Greentek se réserve le droit de modifier partiellement ou entièrement, en tout temps et sans préavis, les caractéristiques, la conception, les composants et les spécifications de ces produits afin de conserver sa position de leader en matière de technologie.

