

NX1 Pocket Toner®

Mode d'emploi

Le NX1 Pocket Toner vous permet d'exécuter rapidement des tests de continuité, de courts-circuits et de terminaison 50 Ω ou 75 Ω.

Les adaptateurs standard vous permettent d'utiliser le générateur de tonalités sur des câbles dotés de connecteurs de type F.

Les adaptateurs en option vous permettent d'utiliser le générateur de tonalités sur paires torsadées, câbles coaxiaux et câbles radiaux à deux fils.

Symboles

	Avertissement ou Attention : risque de détérioration ou de destruction du matériel ou du logiciel. Reportez-vous aux explications fournies dans ce manuel.
	Avertissement : risque de choc électrique.
	Classé par la Canadian Standards Association (organisme normatif canadien), CSA C22.2 No. 61010.1.04



	Respect des normes australiennes
	Conformité européenne. Conforme aux directives de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
	Ne connectez pas cet appareil aux réseaux de communications publics tels que les systèmes téléphoniques. Consultez l'avertissement ci-après.
	Ne jetez pas de produits contenant des cartes de circuit dans les bennes à ordures. Consultez la législation locale pour connaître les procédures de mise au rebut.

Informations sur la sécurité


Avertissement

Pour éviter les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

- Ne connectez pas ce générateur de tonalités à une source d'une tension supérieure à 30 Vac, 42 Vpk, ou 60 V cc.
- Cet équipement ne comporte aucun isolement contre les tensions de raccrochage, de tonalité de numérotation ou d'appel, ou contre les tensions transitoires. Ces tensions, qui peuvent être présentes sur les circuits de télé-communication actifs, peuvent être dangereuses. N'utilisez pas cet équipement sur des circuits actifs présentant ces tensions. Déconnectez les circuits à la source avant de connecter cet équipement.

- N'utilisez pas le testeur dans les environnements humides.
- Utilisez cet appareil conformément aux instructions du fabricant afin de ne pas entraver sa protection intégrée.

Fonctionnalités

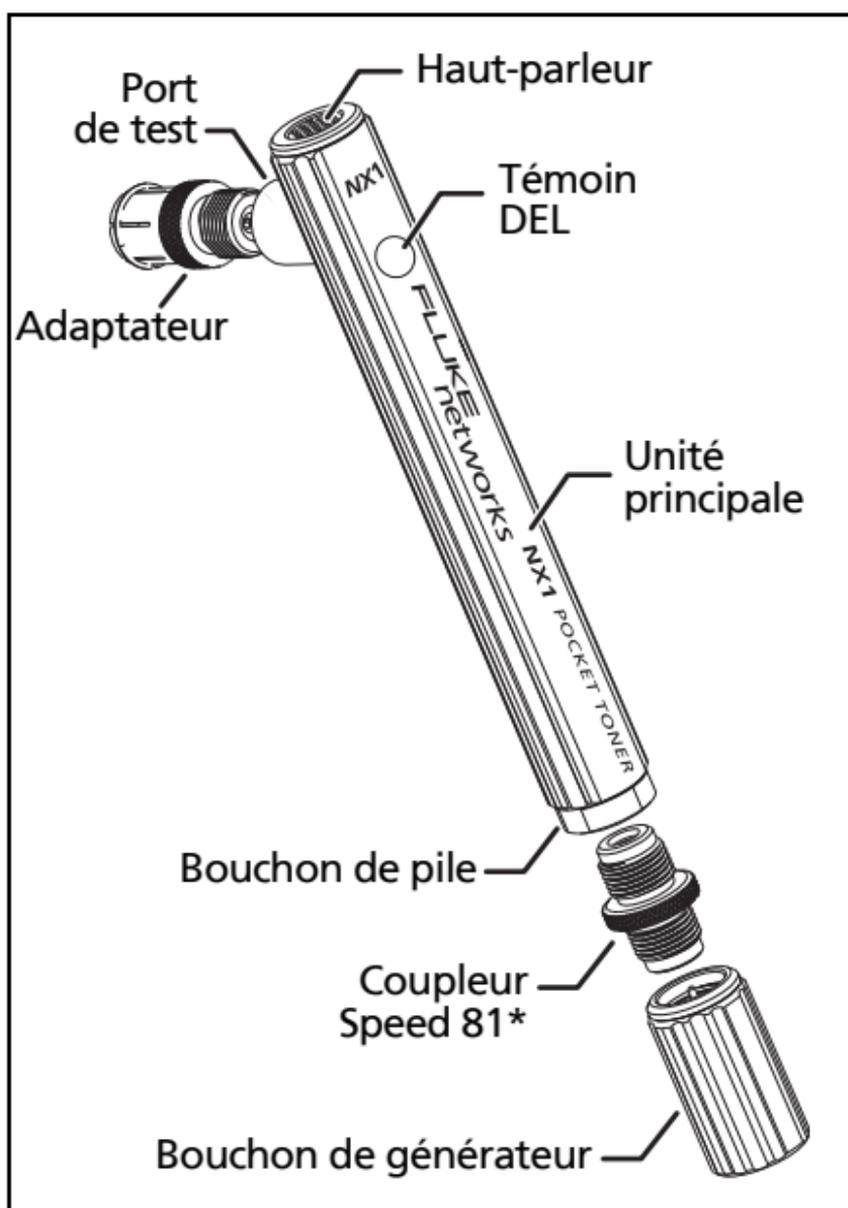

* Coupleur de type F vous permettant d'établir vos connexions plus rapidement.

Arrêt automatique


L'unité principale se met hors tension si l'état de la ligne ne change pas pendant 10 minutes.

Comment utiliser le générateur de tonalités

- 1 Si le câble ne comporte aucune terminaison, connectez l'adaptateur adéquat à un bouchon ID ou au bouchon du générateur, puis raccordez le bouchon à l'extrémité du câble.
- 2 Connectez l'adaptateur adéquat à l'unité principale.
- 3 Mettez l'unité principale sous tension, puis reliez-la à l'extrémité rapprochée du câble.
- 4 Le témoin de l'unité principale indique les résultats :
 - **Eteint** : le circuit est ouvert.
 - **Rouge** : le circuit est court-circuité.
 - **Vert**. **L'unité principale émet une tonalité forte et continue** : le circuit présente une continuité jusqu'au bouchon du générateur ou jusqu'à une terminaison 50 Ω ou 75 Ω . Si le bouchon du générateur est connecté, le générateur émet également une tonalité forte et continue.

Remarque

Si l'état de la ligne change, l'unité principale émet une tonalité forte et brève.

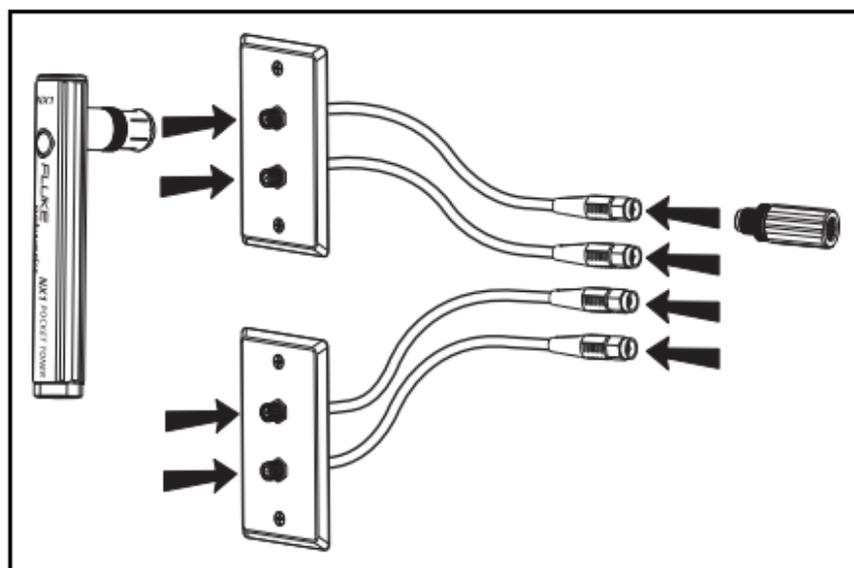

Entretien


Avertissement

Respectez les directives suivantes pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, les blessures ou l'endommagement du générateur de tonalités :

- N'ouvrez jamais le boîtier, sauf pour changer la pile. Ce boîtier ne contient aucune pièce réparable ou remplaçable par l'utilisateur.
- Retirez les piles pour les préserver lorsque le toner est inutilisé une longue période de temps.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange approuvées par Fluke Networks.

- Si vous remplacez des pièces qui ne sont pas indiquées comme étant des pièces de rechange, la garantie ne s'applique pas à ce produit et il peut être dangereux de l'utiliser.
- Utilisez uniquement des centres de service approuvés par Fluke Networks.

Comment remplacer la pile

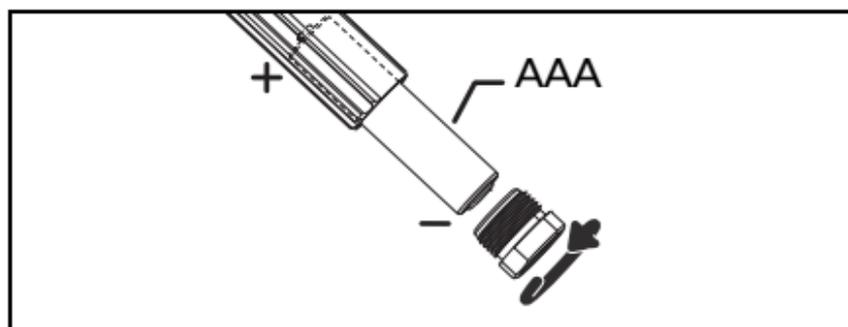

Nettoyage



Avertissement

Pour éviter d'endommager l'écran ou le boîtier, n'utilisez pas de solvants ou de matériaux abrasifs.

Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon doux et humide, ou avec de l'eau et du savon doux.

Caractéristiques techniques

Distance approximative : 300 m

Tension de sortie en mode de continuité :
3,6 V cc (avec une pile neuve)

Fréquence de tonalité : unité principale :
2,7 kHz. Bouchon du générateur : 2,3 kHz

Tension d'entrée maximale : 30 Vac, 42 Vpk,
ou 60 V cc

Type de pile : 1,5 V AAA alcaline

Arrêt automatique : 10 minutes

Température de fonctionnement :
-20 °C à +65 °C

Température de stockage : -30 °C à +70 °C

Altitude : 3 000 m maximum

Humidité relative : 5 % à 95 % (sans
condensation)

Dimensions et poids : 121 mm × 15 mm ; 60 g

Le degré de pollution: 2

Coordonnées de Fluke Networks



www.flukenetworks.com



info@flukenetworks.com



1-800-283-5853, +1-425-446-5500



Fluke Networks

6920 Seaway Boulevard, MS 143F
Everett WA 98203 USA

Fluke Networks est présent dans plus de
50 pays. Pour plus d'informations, visitez
notre site Web.

LIMITES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE

La société Fluke Networks garantit l'absence de vices de matériaux et de fabrication de ses testeurs pendant une période d'un an prenant effet à la date d'achat, sauf indication contraire dans le présent document. Les pièces, les accessoires, les réparations et les services sont garantis pour un période de 90 jours, sauf mention contraire. Les batteries Ni-Cad, Ni-MH et Li-Ion, les câbles ou autres matériels périphériques font tous partie de la liste des pièces ou des accessoires. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages survenus suite à un accident, une négligence, une utilisation abusive, une contamination ou à des conditions anormales d'utilisation et de manipulation. Les distributeurs agréés par Fluke Networks ne sont pas autorisés à appliquer une garantie plus étendue au nom de Fluke Networks. Pour obtenir un service pendant cette période de garantie, mettez-vous en rapport avec le centre de service agréé Fluke Networks le plus proche pour recevoir les références d'autorisation de renvoi et envoyez le produit défectueux à ce centre de service accompagné d'une description du problème.

Pour obtenir une liste des revendeurs agréés, visitez www.flukenetworks.com/wheretobuy.

LA PRESENTE GARANTIE EST LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS ET TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A L'APTITUDE DU PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE OU APPLIQUE A UNE FIN OU A UN USAGE DETERMINE. FLUKE NETWORKS NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSECUTIF, NI D'AUCUNS DEGATS OU PERTES DE DONNEES, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE. Etant donné que certains pays ou états n'admettent pas les limitations d'une condition de garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, il se peut que les limitations et les exclusions de cette garantie ne s'appliquent pas à chaque acheteur.

4/15

Fluke Networks
PO Box 777
Everett, WA 98206-0777
Etats-Unis