Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 16/12/2022 Hora: 13:24:38

Cumprimento da Diretriz Nacional do Plano de Amostragem - Parâmetros Básicos

Quantitativo de amostras analisadas pela Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Abrangência: ES - VIANA
Código IBGE: 320510
População: 80.735
Ano: 2022
Período: MARCO a MARCO

Parâmetro	Quantitativo mínimo de análises[1]		Número de amostras analisadas e percentual de cumprimento de diretriz nacional do plano de amostragem												
	Mensal	Total no período	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL NO PERÍODO
Turbidez	18	18			36 200,00%										36 200,00%
Coliformes Totais/E. coli	18	18			36 200,00%										36 200,00%
Fluoreto	7	7			7 100,00%										7 100,00%
Residual Desinfetante [2]	18	18			34 188,89%										34 188,89%

[1] Quantitativo Mínimo estabelecido na Diretriz Nacional do Plano de Amostragem de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

[2] Residual Desinfetante: Refere-se a somatória das análises dos parâmentros Cloro Residual Livre, Cloro Residual combinado e Dióxido de Cloro

Nota: A contagem do número de amostras analisadas não leva em consideração aquelas coletadas por motivo de surto ou desastre.

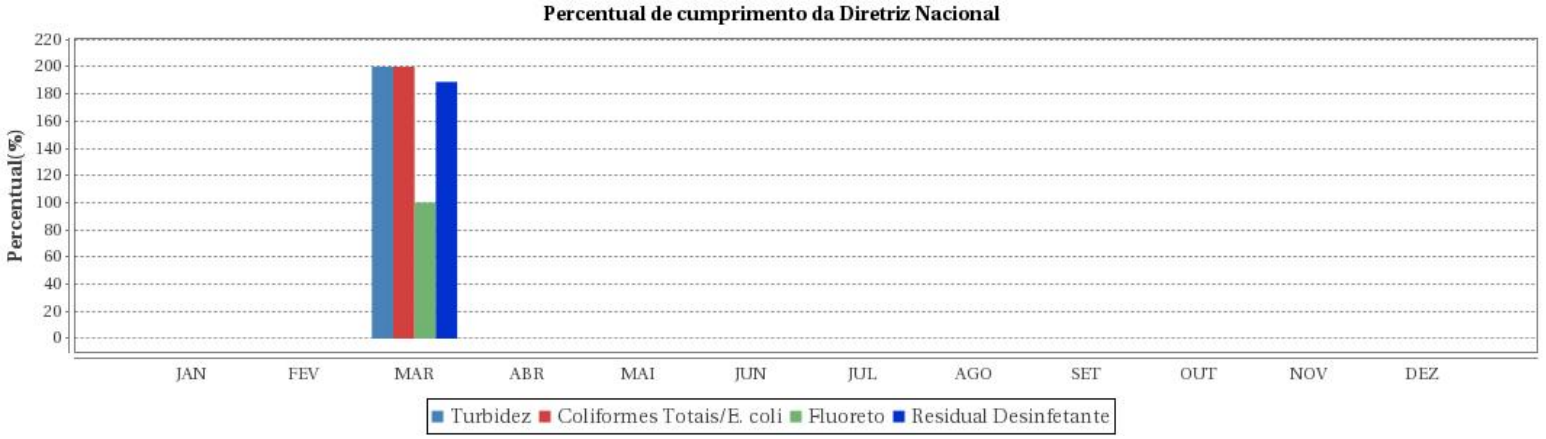

Autenticar documento em https://eprocessos.viana.es.gov.br/autenticidade com o identificador 310035003700320037003000530041005200410020, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletrônicamente e pode ser acessado no endereço https://eprocessos.viana.es.gov.br/autenticidade utilizando o identificador 3100350037003200370030003A00540052004100

Assinado eletrônicamente por **PATRICIA DA SILVA AGUIAR** em **29/12/2022 10:54**
Checksum: **9EA4D567F14B61B082BB573322D855EB8D2946140450A15F489FFB17646E33A6**