

Data: 16/12/2022

Hora: 13:21:35

Quantitativo de amostras analisadas pela Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano


Agência: ES - VIANA
Código IBGE: 320510
População: 80.735
Ano: 2022
Período: JANEIRO a JANEIRO

[illegible]

Quantitativo Mínimo estabelecido na Diretriz Nacional do Plano de Amostragem de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Residual Desinfetante: Refere-se a somatória das análises dos parâmetros Cloro Residual Livre, Cloro Residual combinado e Dióxido de Cloro

Nota: A contagem do número de amostras analisadas não leva em consideração aquelas coletadas por motivo de surto ou desastre.

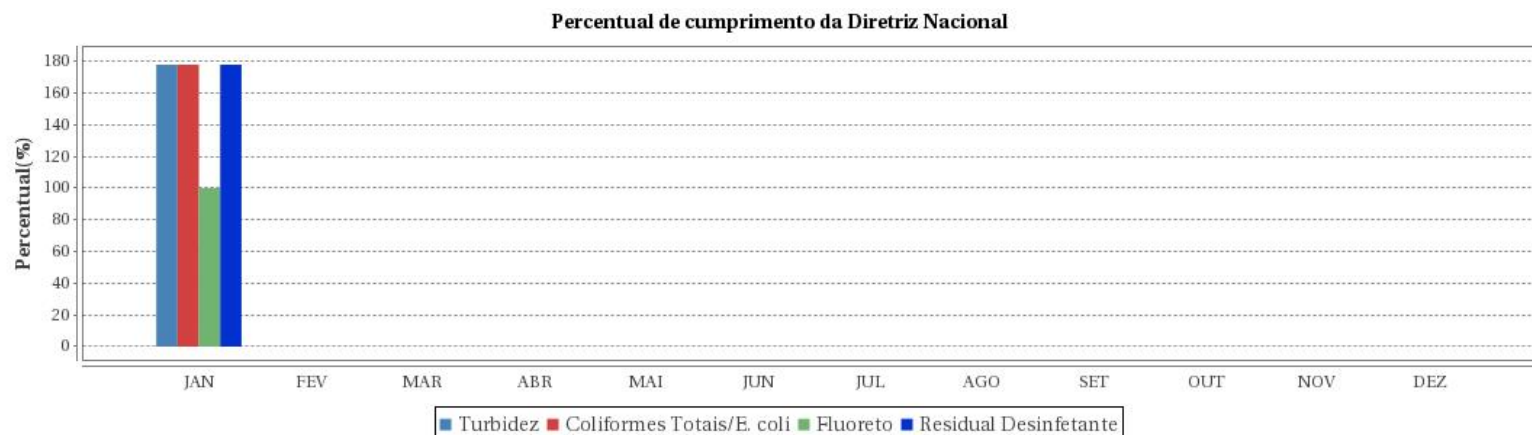

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://eprocessos.viana.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3100350037003200360036003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **PATRICIA DA SILVA AGUIAR** em **29/12/2022 10:54**

Checksum: **3947741AEFA295F0EAC8C51B803D1F8E379C52F3D8E858CC71C46139DA49A9FD**



Autenticar documento em <https://eprocessos.viana.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3100350037003200360036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

