

Guía de Instalación de Inicio Rápido

Por favor lea las instrucciones completas antes de instalar este producto.


CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

Estas instrucciones tratan **solo** sobre la instalación del «Evolution Connex Control». Las instrucciones relativas a la instalación física del equipo exterior e interior, así como de los accesorios, se entregan con cada unidad.

Montaje del «Evolution Connex Control»


Monte la placa de apoyo en la pared. Conecte los alambres al conector en la placa de apoyo. Consulte las Figuras 2, 3, y 4 para ver ejemplos típicos del «Evolution Connex Control» a las conexiones exteriores e interiores del equipo.

Posicione la parte inferior del control en la placa de apoyo como se muestra en la Figura 1. Enganche a presión y firmemente la parte superior de la unidad en la placa de apoyo.

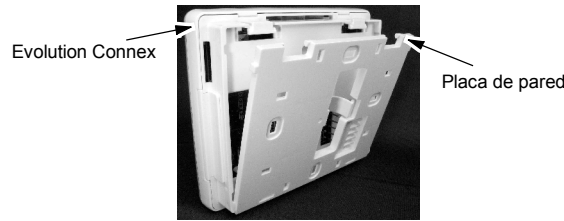


A12484SP

Fig. 1 - El control posicionado en la placa de pared.
(se muestra desmontado para mayor claridad)

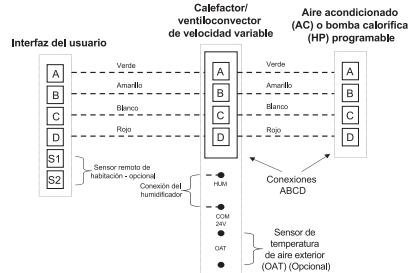


A03146SP

Fig. 2 - Diagrama de la conexión de cuatroalambres

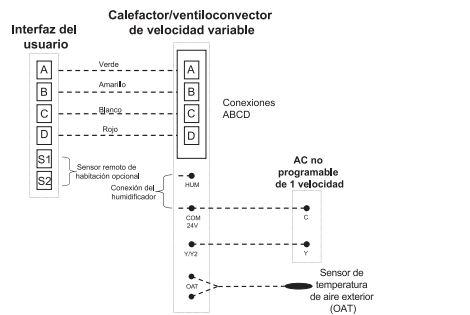

A07022SP


Fig. 3 - Diagrama de conexión para calefactor o
ventiloconvector FE con AC de una etapa

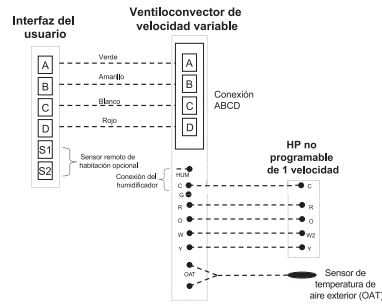

A07023SP

Fig. 4 - Diagrama de conexión para ventiloconvector FE con bomba
calorífica no programable de una etapa Secuencia de encendido

Secuencia de encendido

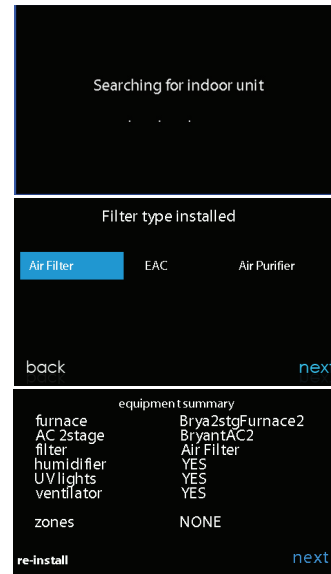

A12485

Fig. 5 - Secuencia de encendido

Esta sección trata sobre el encendido inicial (o puesta en servicio) de un «Evolution Connex Control» nuevo. La interfaz del usuario se comunicará e identificará todos los componentes Evolution en el sistema.

La Figura 5 muestra un ejemplo de pantallas para la secuencia de energización inicial. Pantallas exactas dependerán de las instalaciones de sistema reales. La primera pantalla se ocupa del equipo interior. Siga los mensajes en las pantallas subsiguientes hasta que se le muestre la pantalla resumen.

NOTA: Consulte las instrucciones completas de instalación si no puede encontrar el equipo.

Derechos de autor 2012 Bryant Heating & Air • 7310 W. Morris St.
• Indianapolis, IN 46231 Fecha de edición: 11/12

El fabricante se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento, las especificaciones y los diseños sin previo aviso y sin ninguna obligación. Catálogo N°: SYSTXBBEC- 01QS Reemplaza a: NUEVO

Installation Quick Start Guide


Please review full installation instructions before installing this product.

SAFETY CONSIDERATIONS

This instruction covers installation of the Evolution Connex Control **only**. Physical installation instructions for the indoor and outdoor equipment, and accessories are provided with each unit.


Mounting Evolution Connex Control

Mount the backplate on the wall. Connect wires to connector in backplate. See Figs. 2, 3, and 4 for typical examples of the Evolution Connex Control to the indoor and outdoor equipment connections. Position the bottom of the control in the backplate as shown in Fig. 1. Snap the top of the unit firmly to the backplate.

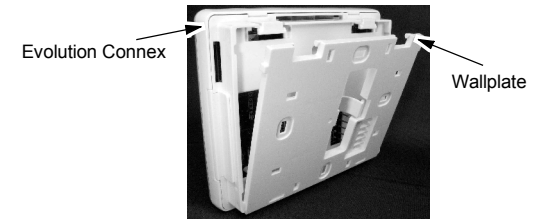


A12484

Fig. 1 - Control positioned on wallplate.
(shown unmounted for clarity)

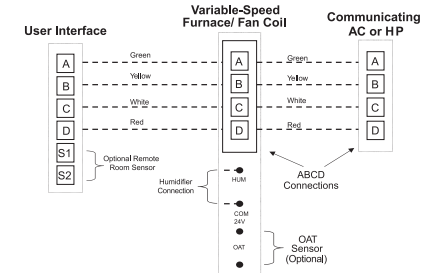

A03146

Fig. 2 - Four-Wire Connection Diagram

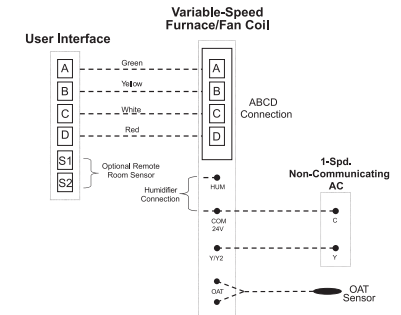

A07022

Fig. 3 - Connection Diagram for Furnace or
FE Fan Coil w/1-Stage AC


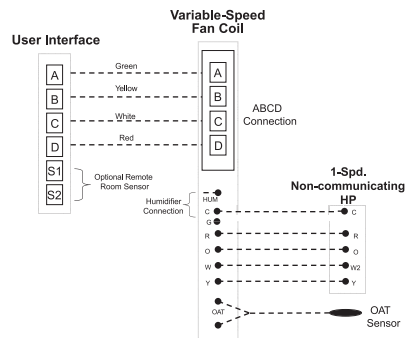


Fig. 4 - Connection Diagram for FE Fan Coil with Non-Communicating 1-stage HP

A07023

Power Up Sequence

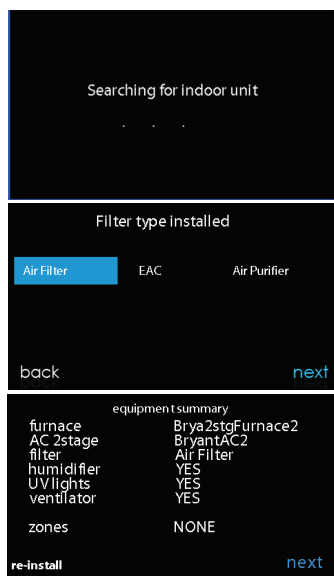

A12485

Fig. 5 - Power Up Sequence

This section addresses initial power up (or commissioning) of a new Evolution Connex Control. The User Interface will communicate and identify all Evolution components in the system.

Figure 5 shows an example of screens for the power up sequence. Exact screens will be dependent on actual system installations. The first screen addresses the indoor equipment. Follow the prompts on the subsequent screens until presented with the summary screen.

NOTE: Refer to full installation instructions if equipment cannot be found.

SYSTXBECW01 &
SYSTXBECN01
Evolution® Connex™ Control



Guide d'Installation Rapide

Veuillez vous référer aux instructions d'installation complètes avant d'installer ce système.

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ

Ces instructions couvrent **uniquement** l'installation du système «Evolution Connex Control». Les instructions d'installation physiques pour l'équipement d'intérieur / d'extérieur, et des accessoires sont fournies avec chaque unité.

Assemblage de l'unité « Evolution Connex Control »

Assemblez la contre-plaque au mur. Branchez les câbles au connecteur de la contre-plaque. Voir les Fig. 2, 3 et 4 pour des exemples représentatifs du «Evolution Connex Control» à des raccords intérieurs et extérieurs. Positionnez la base du contrôle sur la contre-plaque comme indiqué à la Fig. 1. Enclenchez fermement le dessus de l'unité à la contre-plaque.

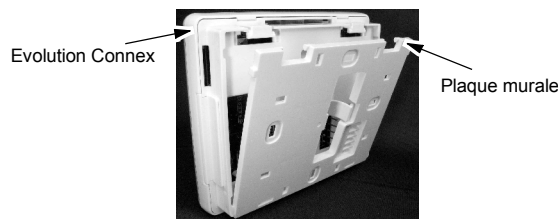


Fig. 1 - Contrôle positionné à la contre-plaque. (montré non assemblé pour un meilleur aperçu)

A12484FR

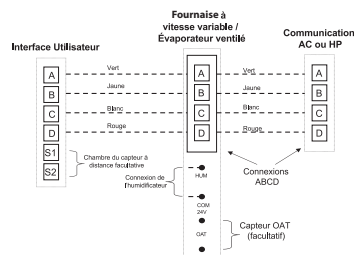


Fig. 2 - Diagramme d'une connexion à quatre fils.

A03146FR


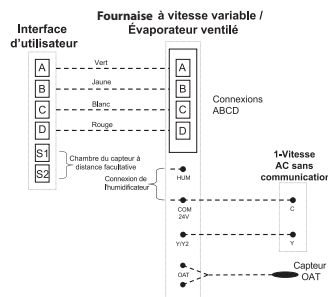


Fig. 3 - Diagramme de connexion pour fournaise ou évaporateur ventilé FE avec 1 - Stage AC


A07022FR

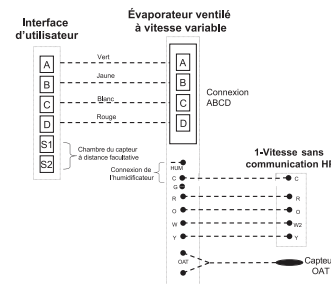

A07023FR

Fig. 4 - Diagramme de connexion pour fournaise ou évaporateur ventilé FE sans communication 1 - Stage HP Séquence de démarrage

Séquence de démarrage

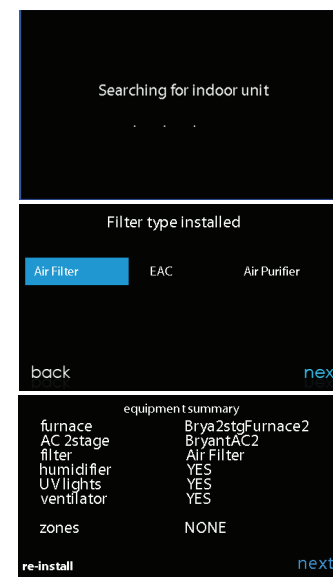

A12485

Fig. 5 - Séquence de démarrage

Cette section couvre le démarrage initial (ou la mise en service) du nouveau système «Evolution Connex Control». L'interface utilisateur communiquera et identifiera tous les composants du système Evolution.

La Fig. 5 montre un exemple des écrans de la séquence de démarrage. La précision des écrans dépendra des installations actuelles des systèmes. Le premier écran affiche l'équipement d'intérieur. Suivez les commandes des écrans subséquents jusqu'à affichage de l'écran de sommaire.

NOTE: Référer-vous aux instructions d'installation complètes si l'équipement ne peut être trouvé.