


**bivi™ Board Rack**  
**Porte-planches bivi™<sup>MC</sup>**  
**Suporte de placas bivi™<sup>MC</sup>**  
**Percha de tablero bivi™<sup>MC</sup>**

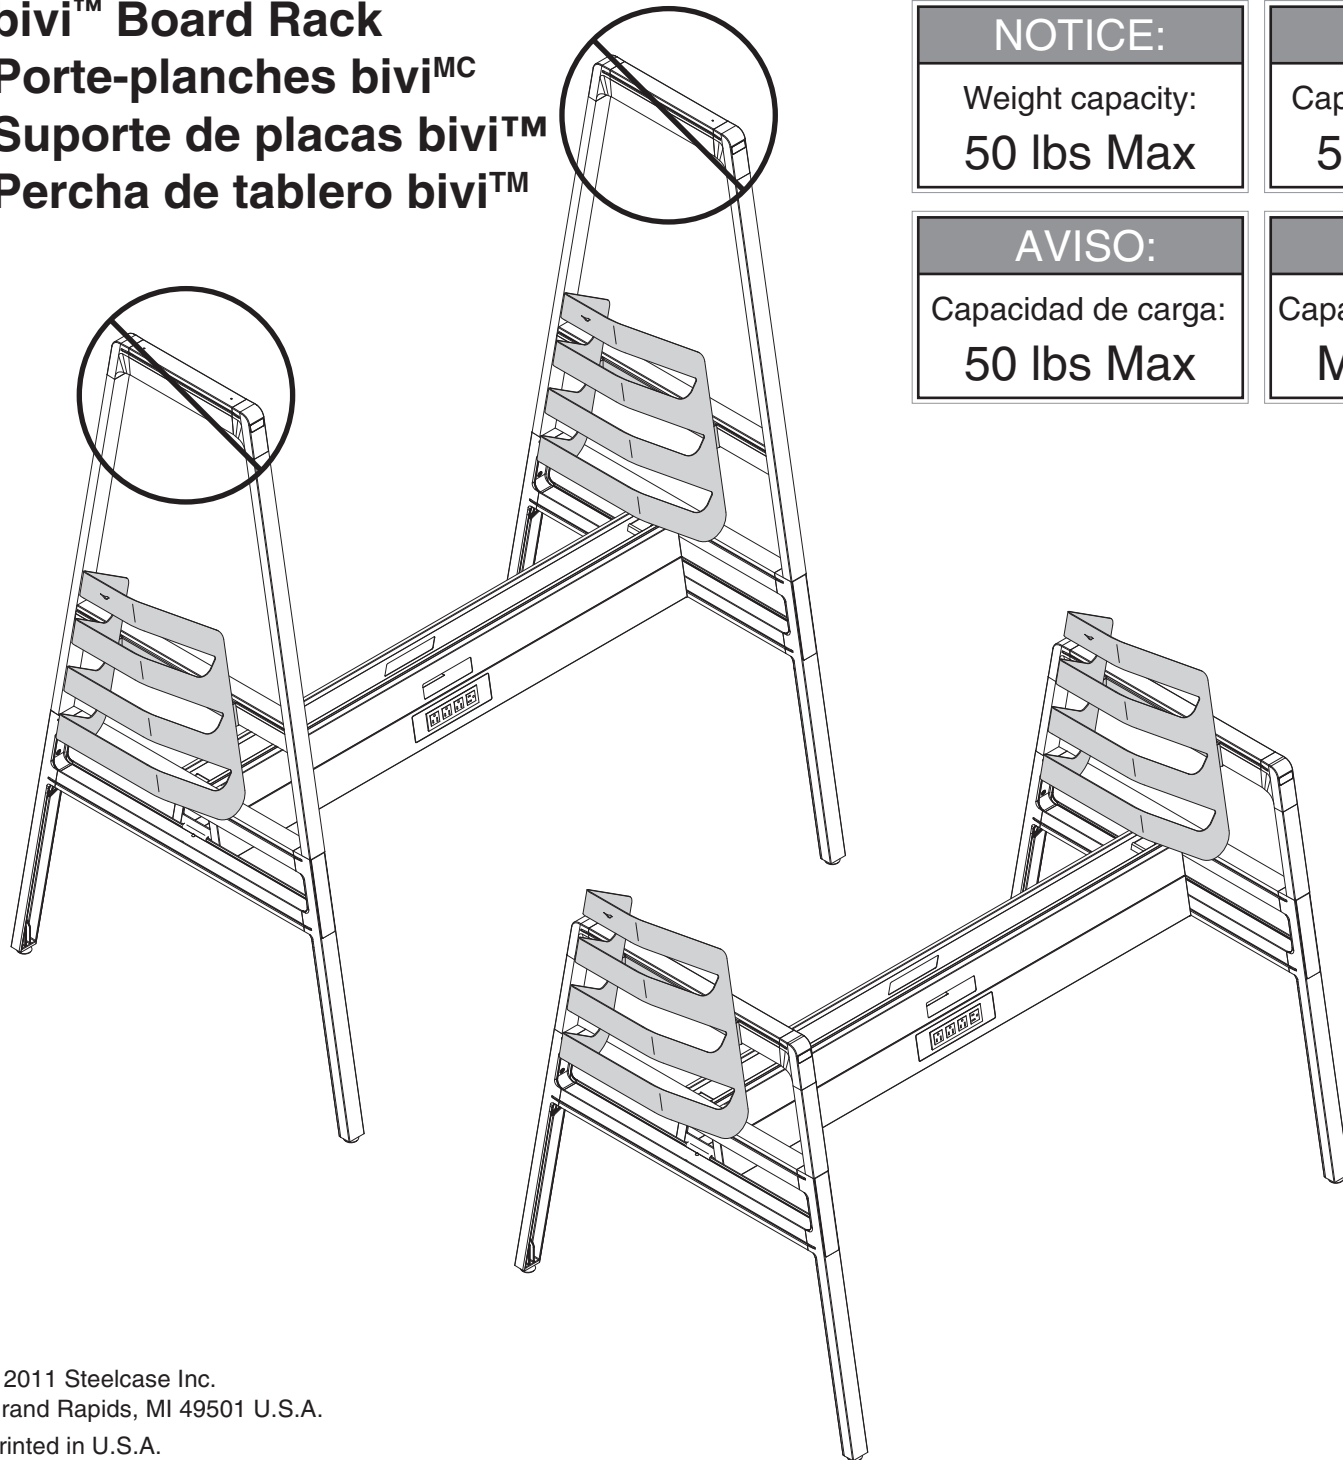


**NOTICE:**  
 Weight capacity:  
**50 lbs Max**

**AVIS :**  
 Capacité massique :  
**50 lb max.**

**AVISO:**  
 Capacidad de carga:  
**50 lbs Max**

**AVISO:**  
 Capacidade por peso:  
**Máx. 50 lbs**

**turnstone®**

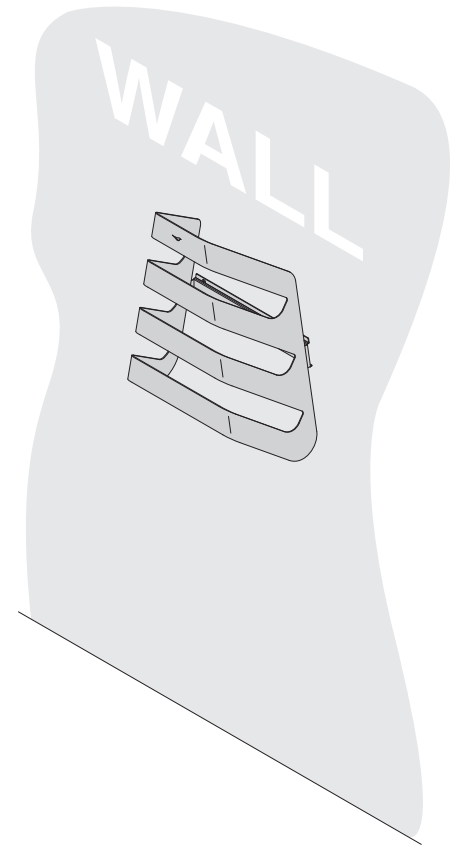

## APPLICATION RULES FOR WALL MOUNTED COMPONENTS & GUIDELINES

### Minimum Hollow wall construction requirements:

- Drywall must be at least 5/8" thick and attached securely to studs with screws.
- Studs must be at least 2 x 4 for wood and 26 gauge or thicker for metal.
- Studs must be spaced 24" on center maximum.
- Maximum out of plumb condition to be .625"
- Use TOGGLER brand (or equivalent) hollow wall fasteners per manufacturer's recommendations.
- Board Rack must be securely fastened to 1 stud at a minimum.

## RÈGLES ET DIRECTIVES DE FIXATION DES COMPOSANTES MONTÉES AU MUR

### Exigences minimum de construction des murs creux :

- Le panneau de gypse doit avoir au moins 5/8 po d'épaisseur et doit être solidement fixé aux montants au moyen de vis.
- Les montants doivent être des pièces de bois d'au moins 2 x 4 po; s'il s'agit de montants métalliques, ils doivent être de calibre 26 ou de calibre supérieur.
- La distance maximum entre deux montants doit être de 24 po, centre à centre.
- L'écartement maximum par rapport au niveau vertical doit être de 0,625 po.
- Utilisez des chevilles pour mur creux de marque TOGGLER (ou l'équivalent), conformément aux recommandations du fabricant.
- Le porte-planches doit être solidement fixé à au moins un montant.

## REGRAS DE APLICAÇÃO E ORIENTAÇÕES PARA COMPONENTES MONTADOS EM PAREDE

### Requisitos mínimos de construção em parede oca:

- O drywall deve ter, no mínimo, 5/8" de espessura e ser firmemente fixado aos pinos com parafusos.
- Os pinos devem ter, no mínimo, 2 x 4 para madeira e ser de bitola 26 ou mais grossos para metal.
- Os pinos devem ter um espaçamento central máximo de 24".
- O máximo da condição fora do prumo deve ser 0,625"
- Use fixadores para paredes ocas da marca TOGGLER (ou equivalente) segundo as recomendações do fabricante.
- O suporte de placas deve ser fixado com firmeza a, no mínimo, 1 pino.

## REGLAS Y DIRECTRICES DE APLICACIÓN PARA COMPONENTES MONTADOS EN PARED

### Requisitos mínimos de construcción para la pared hueca:

- El panel de yeso debe ser al menos de 5/8 pulgadas de espesor y estar bien sujeta con tornillos a los montantes.
- Los montantes deben ser al menos de 2 x 4 si son de madera y de calibre 26 o más grueso si son metálicos.
- Los montantes deben estar espaciados máximo 24 pulgadas entre centros.
- El máximo para la condición fuera de vertical es 0,625 pulgadas
- Use los sujetadores para pared hueca marca TOGGLER (o equivalente) según las recomendaciones del fabricante.
- La percha de tablero debe estar bien sujeta a un montante como mínimo.

