

Steelcase®

If you have a problem, question, or request, call your local dealer, or Steelcase Line 1 at **888.STEELCASE** (888.783.3522) for immediate action by people who want to help you.

(Outside the U.S.A., Canada, Mexico, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands, call: 1.616.247.2500)
Or visit our website: www.steelcase.com

© 2003 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.

Printed in U.S.A.

*Si vous avez un problème, une question à poser ou une requête à faire, appelez votre concessionnaire local ou Steelcase, ligne 1, au numéro **888.STEELCASE** (888.783.3522) pour obtenir une action immédiate de personnes prêtes à vous aider.*

(En-dehors des États-Unis, du Canada, du Mexique, de Porto Rico et des Antilles américaines, composez le 1.616.247.2500)


Ou visitez notre site Web à l'adresse: www.steelcase.com

© 2003 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
États-Unis
Imprimé aux États-Unis

Si tiene algún problema, pregunta o pedido, llame a su distribuidor local, o a la línea 1 de Steelcase al **888.STEELCASE** (888.783.3522) para una respuesta inmediata de parte de quienes desean ayudarlo.


(Fuera de los EE.UU., Canadá, México, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE.UU., llame al 1.616.247.2500) o visite nuestro sitio web: www.steelcase.com
© 2003 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.

Impreso en los EE.UU.

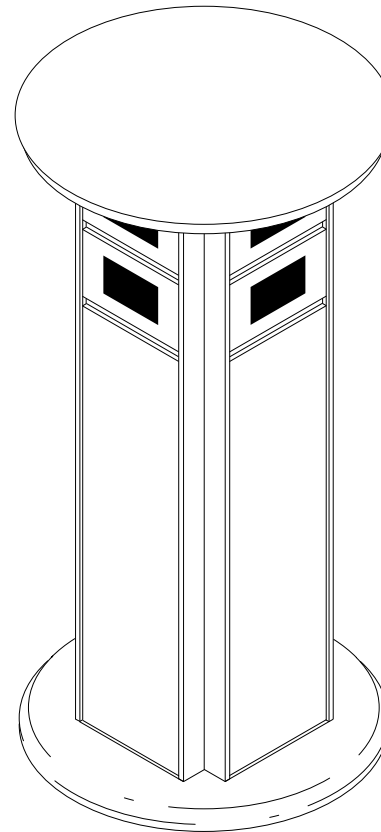

Activity™ Post Montant Activity™ Puntal Activity™

Tools
Outils
Herramientas



WARNING: All electrical installations should be done by a qualified person in accordance with codes and regulations applicable at the installation site. Circuits should be checked for proper voltage. Note Chicago Only: Must be hard wired under authority of a permit by a contractor licensed in the City of Chicago.

AVERTISSEMENT: Toutes les installations électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié en conformité avec les codes et règlements en vigueur au lieu d'installation. La tension correcte des circuits doit être vérifiée. A Chicago, doit être câblé sur place en conformité d'un permis par un entrepreneur ayant une licence.

ADVERTENCIA: Todas las instalaciones eléctricas deben ser hechas por un electricista calificado de acuerdo a los códigos y reglamentos en vigencia en el lugar de instalación. El voltaje correcto de los circuitos debe ser verificado. Debe ser cableado permanentemente con su debido permiso por un contratista registrado en la ciudad de Chicago.

1. Mount bottom bracket, then Activity base.


NOTE: Use floor anchors appropriate to the floor material.

1. Monter le support du fond, puis la base Activity.

REMARQUE: Utiliser la quincaillerie et les pièces d'ancrage de sol appropriées au plancher.

1. Monte la ménsula inferior, luego la base Activity.


NOTA: Use ferretería y sujetadores de piso apropiados para el tipo de piso

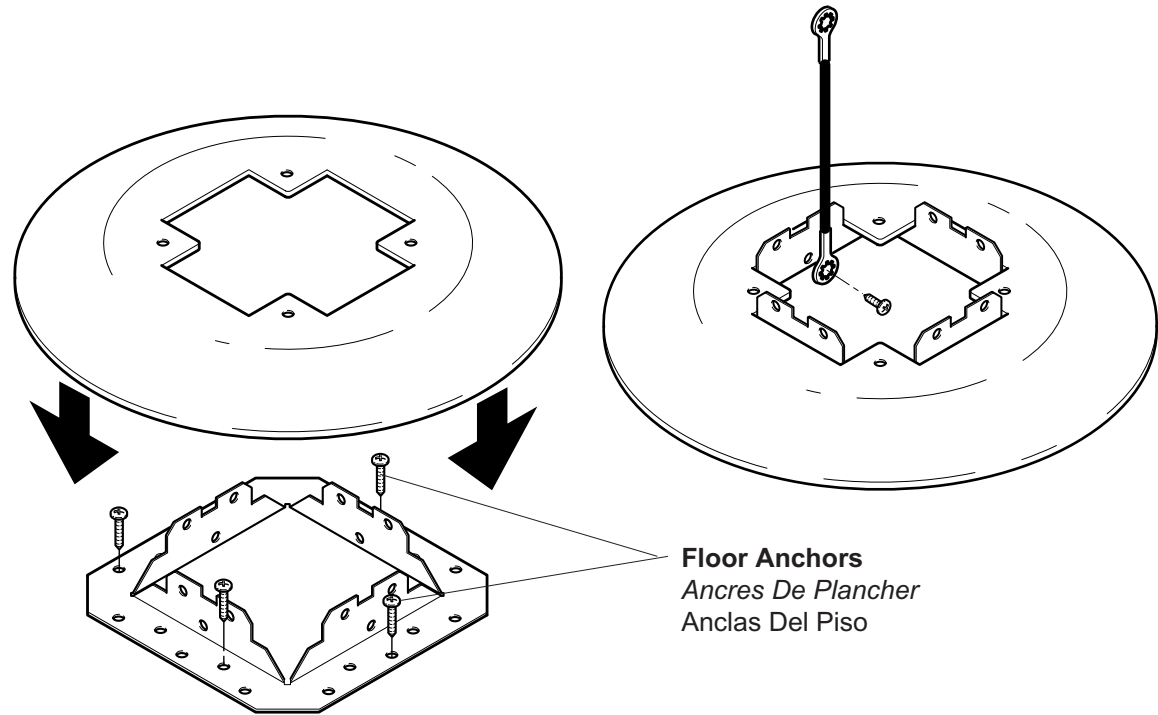

2. Route building wires and cable through center of Activity base.

2. Acheminer les fils du secteur et le câble à travers le centre de la base Activity.

2. Pase los alambres y el cable a través del centro de la base Activity.

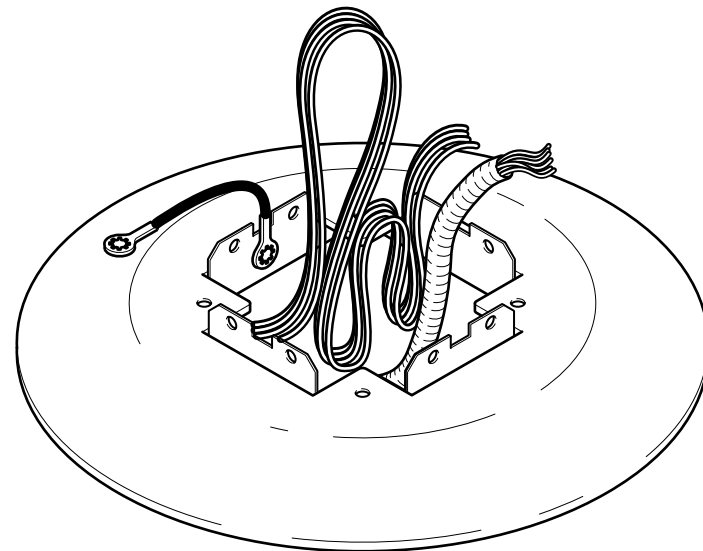

3. Position support to base.


Positionner le support sur la base.

Coloque en posición el soporte sobre la base.

4. Remove support cover.

Enlever le couvercle du support.


Saque la cubierta del soporte.

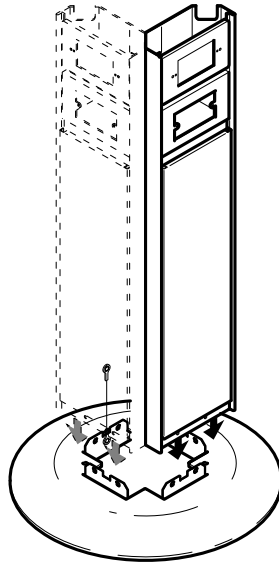

Note: Mount first two supports simultaneously. Tape or clip together temporarily.

Nota: Monte los primeros dos soportes simultáneamente.

Mantenga juntos temporalmente con grapa o cinta adhesiva.

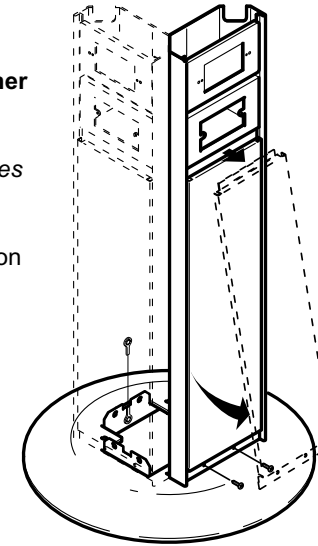

COMMUNICATION CABLES


CÂBLES DE COMMUNICATION

CABLES DE LA COMUNICACIÓN

5. Secure communication box and cable through lower back opening on support.

Fixer le coffret et le câble de communications par l'ouverture inférieure du dos sur le support.



Asegure la caja de comunicación y el cable a través de la apertura posterior inferior en el soporte.

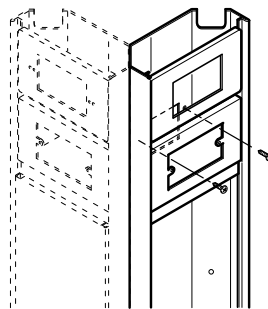

COMMUNICATION CABLES

CÂBLES DE COMMUNICATION

CABLES DE LA COMUNICACIÓN

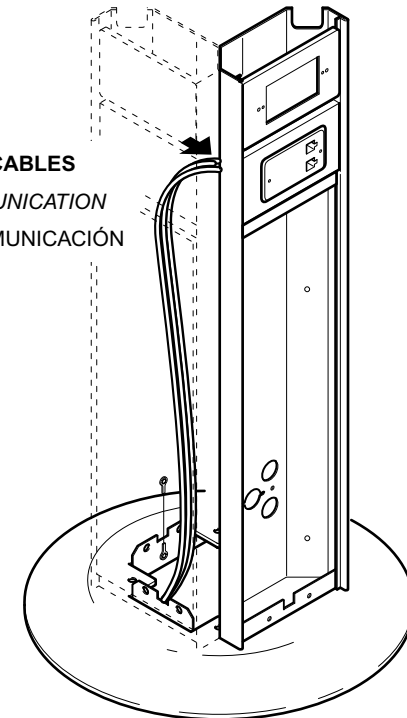
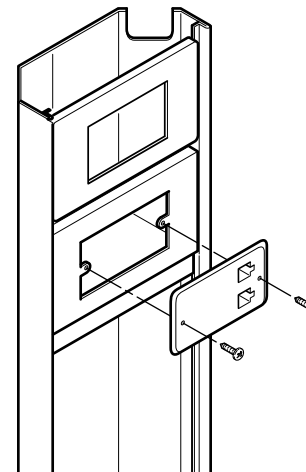


ELECTRICAL WIRING
CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
CABLEADO ELÉCTRICO

6. Remove junction box knockouts as needed.

Enlever les entrées défonçables de la boîte de raccordement, suivant les besoins.




Saque los destapaderos de la caja de distribución según se necesite.

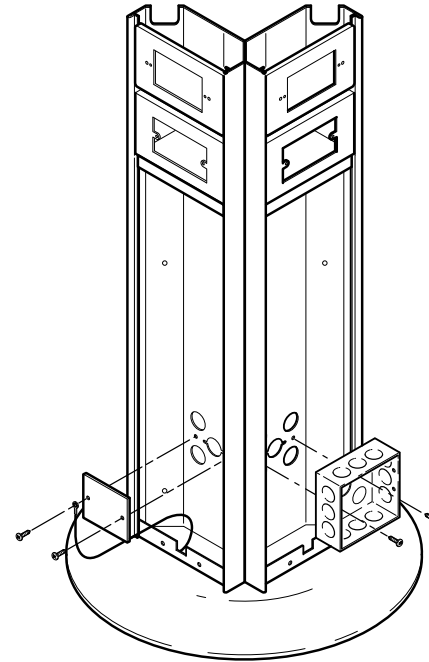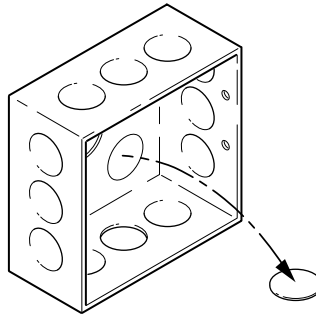

7. Wire support, secure duplex.

Câbler le support, fixer le duplex.

Coloque el alambrado en el soporte, asegure el dúplex.

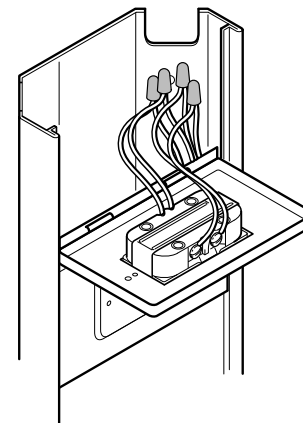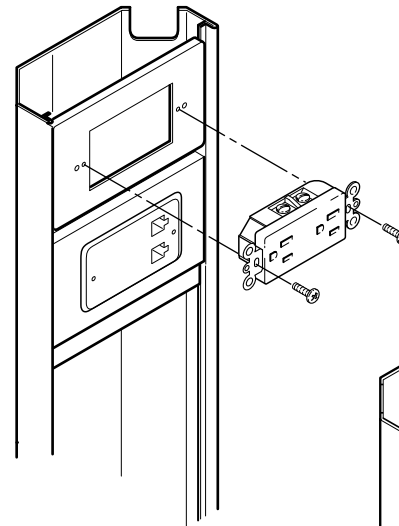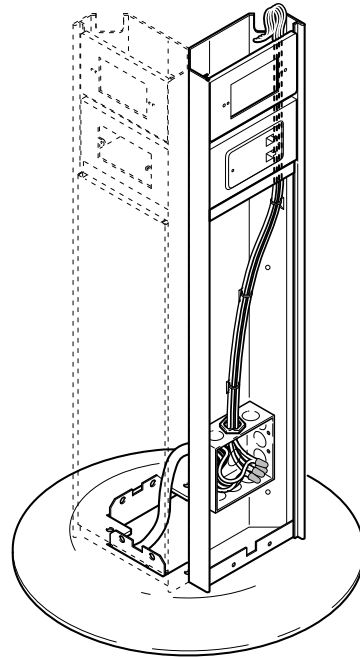

8. Mount remaining supports and wire as necessary.

A. Screw vertical supports together using one screw in each top corner. Start screws from clearance hole side.

B. Replace lower covers. Attach covers using (2) longer #8 x 3/4" long screws in each cover, (Package of 8 provided).

Appuis et fil restants de bâti en tant qu'A nécessaire.



A. Appuis de verticale de vis employant ensemble l'onescrew dans chaque coin supérieur. Mettre en marche les vis à partir du trou de dégagement side.

B. Remplacer les couvertures inférieures. L'attache couvre longues vis using (2) de plus longues #8 x 3/4" dans chaque cover, (Package de 8 fournis).

Ayudas y alambre restantes del montaje como A necesaria.

A. Ayudas de la vertical del tornillo junto que usan el onescrew en cada esquina superior. Enrosque los tornillos del agujero de separación side.


B. Substituya cubiertas más bajas. La fijación cubre tornillos largos más largos using (2) #8 x 3/4" en cada cubierta,

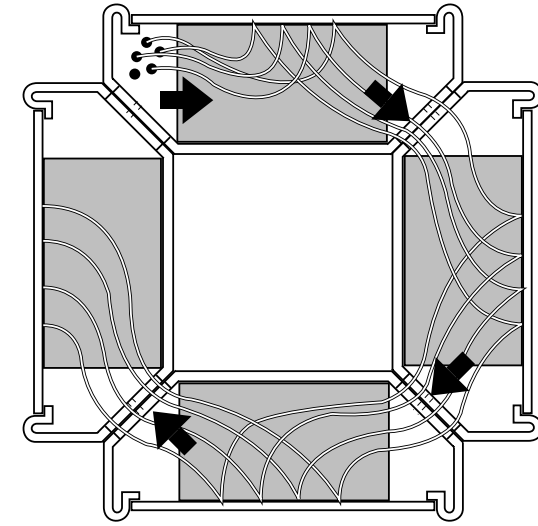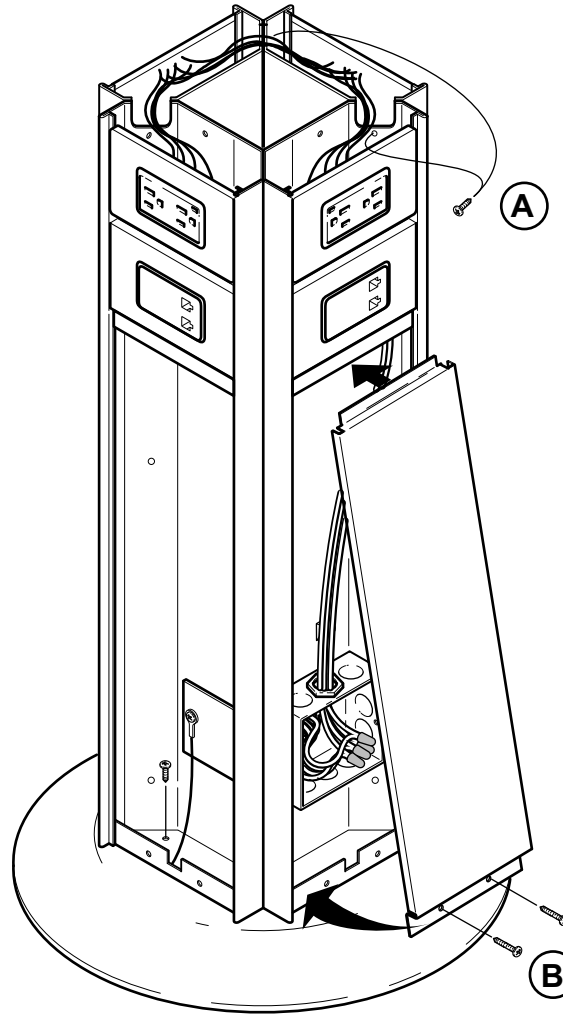

Electrical Wiring Pattern

Configuration de câblage électrique

Esquema eléctrico

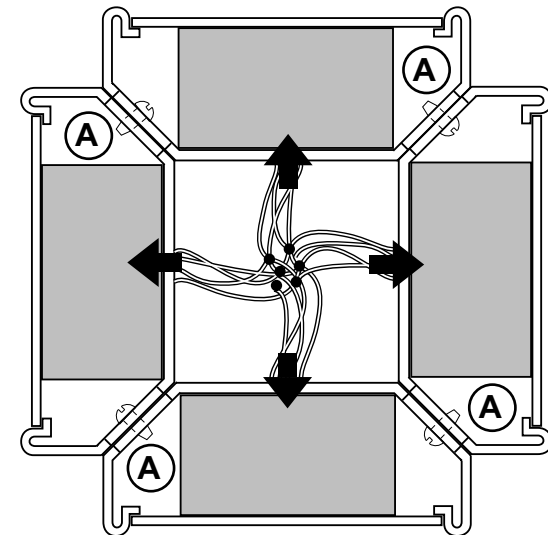

Communication Cabling Pattern

Configuration de câblage de communications

Esquema de cableado de comunicación

9. Position and mount top cover to Activity power column.

Positionner et monter le couvercle supérieur à la colonne d'alimentation Activity.

Coloque y monte la cubierta superior a la columna de potencia Activity.

